

Goiânia, 04 de outubro de 2019.

**TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**

TR N.º 067/2019

De: Núcleo de Manutenção Geral / Gerência Administrativa – HDT

Para: Setor de Compras – HDT

1. MATERIAIS

Peças e insumos para reparo nos aparelhos insufladores de ar (filtro hepa)

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

- 5 • Item 01 – Tinta Epoxi 24380

Especificação: Tinta Epoxi RAL 9010 – lata de 3,6 litros.

- 18 • Item 02 – Filtro Grosso 24336

Especificação: Filtro Grosso Modelo F70828, 690 cm x 979 cm, composição de Fibra Sintética de Poliéster com Agente Antimicrobiano.

- 18 • Item 03 – Filtro Absoluto 24337

Especificação: Filtro Absoluto Hepa tipo F781, com moldura em perfil de alumínio anodizado e meio filtrante em papel plissado de microfibra de vidro classe H13.

- 12 • Item 04 – Placa gradador 24371

Especificação: Placa gradador PV-GR Trox Projotech BAAN (Modelo SISA 115154)

- 12 • Item 05 – Placa Eletrônica 22350

Especificação: Placa Eletrônica de Membrana BAAN (Modelo SISA 112403)

- 24 • Item 06 – Lâmpada Fluorescente Germicida 24338

Especificação: Lâmpada Fluorescente Germicida (Espectro ultravioleta) 30 W, T8, comprimento 90 cm, base G13

Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT / ISG - 30



- 11 • Item 07 – Reator Eletrônico 22349

Especificação: Reator Eletrônico 2x32W, Potência 65 W, Partida Instantânea, FP 0,99, Bivolt

- 8 • Item 08 – Rodízio Giratório 24383

Especificação: Rodízio Giratório leve, 3”, com roda de borracha e corpo em chapa de aço zincado. (Diâmetro da roda 3”, largura da roda: 23 mm, Altura total: 97 mm, capacidade de carga: > = 40 kg, Base: Tipo mesa

- 8 • Item 09 – Rodízio Giratório com freio 24382


Especificação: Rodízio Giratório leve, 3”, com roda de borracha e corpo em chapa de aço zincado. (Diâmetro da roda 3”, largura da roda: 23 mm, Altura total: 97 mm, capacidade de carga: > = 40 kg, Base: Tipo mesa, **com freio**

- 15 • Item 10 – Placa Adesiva 22352

Especificação: Placa Adesiva de identificação / Painel de comando (Para IAE-H-T4)

- 18 • Item 11 – Duto flexível 22357

Especificação: Duto flexível (Diâmetro 250 mm, comprimento 2 m)

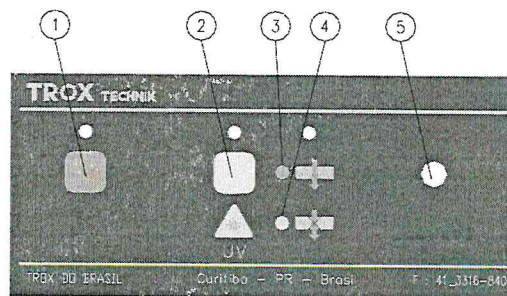

- 1- BOTÃO LIGA VENTILADOR
- 2- BOTÃO LIGA LÂMP. GERMICIDA
- 3- INDICAÇÃO FILTRO ABS. LIMPO
- 4- INDICAÇÃO FILTRO ABS. SUJO
- 5- AJUSTE DE VAZÃO

• Figura 01 – Placa Adesiva de Identificação

Ismael Moreira da Rocha Júnior
Comprador
HDT/ISG-GO

Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad- HDT/HABT/ISG-GO
Alameda Contorno, Nº 3556, Jardim Bela Vista.
Goiânia - GO CEP: 74853-120
Fone: (62)3201-3673 / (62)3201-3674

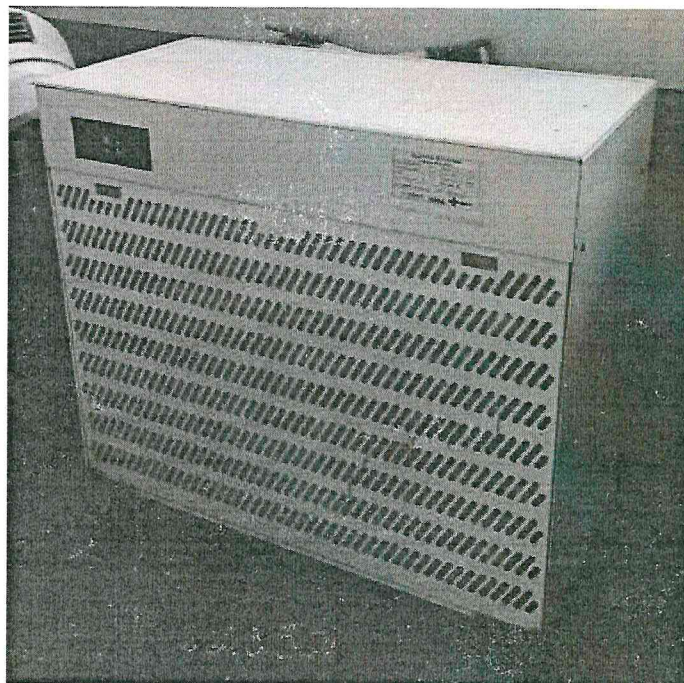


Figura 02: Foto do aparelho insuflador de ar estéril (filtro hepa) Marca: TROX do Brasil /
Código: IAE-H-T4

- **Observação:** Todos estes materiais serão utilizados nos aparelhos de insuflador de ar estéril – Marca: Trox do Brasil – Código: IAE-H-T4

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Com o objetivo de manter os insufladores de ar estéril do Hospital de Doenças Tropicais – HDT/HAA aptos para uso e para a manutenção preventiva em dia, faz-se necessária a aquisição destes materiais para execução dos serviços. Serão revisados 18 aparelhos distribuídos nos seguintes ambientes: UTI Adulto (Isolamento 1, 2, 3 e 4), Centro Cirúrgico (Sala 3), Ala B (enfermaria 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 32), sala de Indução de Escarro e Reanimação.

4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item 01: 05 unidades;

Item 02: 18 unidades;

Item 03: 18 unidades;

Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad- HDT/HAA
Alameda Contorno, Nº 3556, Jardim Bela Vista.
Goiânia - GO CEP: 74853-120
Fone: (62)3201-3673 / (62)3201-3674


Ismael Moreira de Rocha Júnior
Comprador
HDT / ISG - GO

Item 04: 12 unidades;

Item 05: 12 unidades;

Item 06: 24 unidades;

Item 07: 11 unidades;

Item 08: 08 unidades;

Item 09: 08 unidades;

Item 10: 15 unidades;

Item 11: 18 unidades;

5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

5.1. Atender os pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irrevogáveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra e no site do ISG ou jornal;

5.2. Atender os pedidos de acordo a demanda enviada pelos compradores, sendo realizada a programação no décimo quinto dia útil;

5.3. Os pedidos deverão ser entregues no Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad – HDT das 08:00 às 18:00 horas, em dias úteis e havendo necessidade aos sábados das 08:00 às 12:00 horas impreterivelmente, tendo em vista que os pedidos deverão ser entregues com 05 (cinco) dias corridos;

5.4. O FORNECEDOR deverá disponibilizar na nota fiscal os dados bancários para realização de pagamento;

5.5. O FORNECEDOR deverá apresentar mensalmente sob pena de não liquidação das faturas as seguintes certidões com regularidade:

- Certidão Negativa de Débitos Municipais
- Certidão Negativa de Débitos Estaduais
- Certidão FGTS
- Certidão de Tributos Federais

